



อบต. นายางกลัก  
 เลขที่รับทศ ๕๑/๒๕๖๗  
 วันที่ ๑๓ พย ๒๕๖๗  
 เวลา ๑๕:๕๕

ที่ ทส ๐๙๑๗.๕/๕๔๔/๑๐๗๖

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  
 ตำบลบ้านไร่ อำเภอสหัสขันธ์  
 จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ  
 เขากรด หมู่ที่ ๑ บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ที่ ชย ๗๒๗๐๑/๖๐๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ที่ ทส ๐๙๑๗.๕/๕๔๔๔ ลงวันที่

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

๒.ใบอนุญาตเพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน  
 ในวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ (แบบ อช.ม.๒๒ (ง)-๒) เล่มที่ ๐๒๙ ฉบับที่ ๐๑๓  
 ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

๓.เงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตตามใบอนุญาต เล่มที่ ๐๒๙ ฉบับที่ ๐๑๓ ลงวันที่ ๓๐  
 ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

๔.แผนที่แบบท้ายใบอนุญาตเพื่อขุดลอกแหล่งน้ำเติม ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน  
 สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ประเภทแหล่งน้ำ บริเวณบ้านนายางกลัก  
 หมู่ที่ ๑ ตำบลนายางกลัก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ ในเขตอุทยานแห่งชาติ  
 ป่าหินงาม ตามใบอนุญาตเล่มที่ ๐๒๙ ฉบับที่ ๐๑๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗  
 จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก มีความประสงค์ขออนุญาตยื่น  
 แบบคำขอ เพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือความมั่นคงทางพลังงานเพื่อจัดทำ  
 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขากรด หมู่ที่ ๑ บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ  
 (ในเขตพื้นที่เดิม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘ เพื่อให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)  
 พิจารณาอนุญาตตามโครงการฯ ดังกล่าว นั้น

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ขอเรียนว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ได้  
 อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เข้าไปดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภค  
 พื้นฐาน หรือความมั่นคงทางพลังงาน ประเภทอ่างเก็บน้ำ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามกฎ  
 กระทรวงฯ โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขในแบบท้ายใบอนุญาต  
 โดยเคร่งครัด รายละเอียดของเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลือม)

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการรักษาการแทน  
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายเดชศักดิ์ ท่าทาหวา)  
 ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัด อบต.นายางกลัก (นายสมศักดิ์ กาญจนะช)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่

นายบุญฤทธิ์ คำโค

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

(นางลออ ศรีสุวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก รักษาการแทน

เรียน นายก อบต.นายางกลัก

- เพื่อโปรดทราบพิจารณา

- เห็นควรจัด

สำนักปลัด  กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

อื่นๆ.....



# สำเนา

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ส่วนอุทยานแห่งชาติ โทร. ๐-๔๔๒๕-๒๔๐๘

ที่ ทส ๐๔๑๗.๕/๕๕๕๕

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขากรด หมู่ที่ ๑ บ้านนายงกลัก ตำบลนายงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เรียน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ตามหนังสืออุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ที่ ทส ๐๔๑๗.๕๐๔/๘๘๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนายงกลัก มีความประสงค์จะขออนุญาตยื่นแบบคำขอ เพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อจัดทำโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขากรด หมู่ที่ ๑ บ้านนายงกลัก ตำบลนายงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (ในเขตพื้นที่เดิม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ เพื่อให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) พิจารณาอนุญาตตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) พิจารณาอนุญาตตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๗ วรรคสาม และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามหนังสืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่ ทส ๐๔๑๗.๕๐๔/๙๕๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้อุทยานแห่งชาติป่าหินงามตรวจสอบตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ ท้ายหนังสือส่วนอุทยานแห่งชาติ ที่ ทส ๐๔๑๗.๕/๖๗๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว เห็นว่า การบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานตามโครงการดังกล่าว อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๗ วรรคสาม และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม ดำเนินการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔ (๑) จึงอาศัยอำนาจคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๓๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการพิจารณาการอนุญาตเพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน จึงอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลนายงกลัก เข้าไปดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือความมั่นคงทางพลังงาน ประเภทอ่างเก็บน้ำ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมาย และให้อุทยานแห่งชาติป่าหินงามควบคุมตรวจสอบการดำเนินการที่ได้รับอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต โดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ รายงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ทราบ เพื่อจะได้รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป ทั้งนี้ หากผู้รับอนุญาตประสงค์ขอยายการอนุญาตให้ยื่นคำขอเพื่อขอยายระยะเวลาการอนุญาตตามระเบียบฯ ข้อ ๘๕ ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

สำเนาถูกต้อง  
นางสาวศศิ์ กาญจนนาค  
พนักงานป่าไม้อาวุโส

(นายเท็ดดี ก. แก้วมกรเทก)  
กิริยการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการและ  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗  
“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”



ใบอนุญาตเพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน  
ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ

เล่มที่ 029

ฉบับที่ 013

ที่ทำการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗  
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุญาตให้..... องค์การนิเวศน์ ส่วนตำบลนาขางหลัก.....  
 อายุ.....ปี สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ๗..... หมู่ที่..... ๑..... ถนน.....  
 ตำบล/แขวง..... นาขางหลัก..... อำเภอ/เขต..... เทพสถิต..... จังหวัด..... ชัยภูมิ  
 เข้าไปดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน  
 ประเภท..... สิ่งกั้นน้ำ (ขุดลอกสิ่งกั้นน้ำ เขตรถ ทางที่ ๑ บ้านนาขางหลัก ต.นาขางหลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ)  
 ในอุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน/สวนพฤกษศาสตร์/สวนรุกขชาติ..... ป่าหินงาม  
 จังหวัด..... ชัยภูมิ..... ตั้งแต่วันที่..... ๑..... เดือน..... พฤศจิกายน..... พ.ศ. ๒๕๖๗..... ถึงวันที่..... ๑๕..... เดือน..... กุมภาพันธ์.....  
 พ.ศ. ๒๕๖๘..... มีกำหนดเวลา..... ปี..... เดือน..... ๓..... วัน..... ภายในพื้นที่.....  
 .....ตารางวา หรือ.....ตารางเมตร และ/หรือ ภายในพื้นที่..... สิ่งกั้นน้ำเขตรถ ทางที่ ๑ บ้านนาขางหลัก  
 ซึ่งมีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ อาณาเขต ดังรายละเอียดตามแผนผังแนบท้ายใบอนุญาตนี้  
 ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุญาต  
 (นายเทิดศักดิ์ แก้วกันกระโทก)  
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

**เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต**  
**เพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน**  
**ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ**

ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน  
ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ตามใบอนุญาตเล่มที่.....**๐๒๐**.....  
ฉบับที่.....**๐๑๓**.....ลงวันที่.....**๓๑.๑๒.๒๕๖๓**.....ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๒. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าไป  
เพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน และต้องคอยสอดส่องตรวจตรา  
ระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณที่ได้รับอนุญาตหรือบริเวณใกล้เคียง ถ้ามีการกระทำอันเป็น  
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ทราบทันที  
หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้ได้รับอนุญาตควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้  
แจ้งให้ทราบ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบด้วย
๓. ต้องไม่กระทำการก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ที่ได้รับอนุญาต  
หรือไม่กระทำการให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต  
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๔. เมื่อครบกำหนดอายุหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจาก  
บริเวณที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดอายุหรือวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
๕. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
ตลอดจนต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้ง  
ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๖. ต้องไม่กระทำการใดที่เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ระบบนิเวศ รวมถึงไม่กระทำการใดอันเป็นการรบกวน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน  
รำคาญแก่คนหรือสัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ
๗. กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง วิธีการ  
หรือเงื่อนไขใด อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
กับผู้ได้รับอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
๘. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับอนุญาต

(.....**(นายวุฒิไกร ติรชาร)**.....)

**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่างค์**

(ลงชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....**(นายเทิดศักดิ์ แก้วมกระโทก)**.....)


**พนักงานป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน**  
**ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑**

ประเภทแหล่งน้ำ บริเวณ บ้านนาช่างหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลนาช่างหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม


ตามใบอนุญาตเล่มที่ 029 ฉบับที่ 013

ลงวันที่ 30 ต.ค. 2567

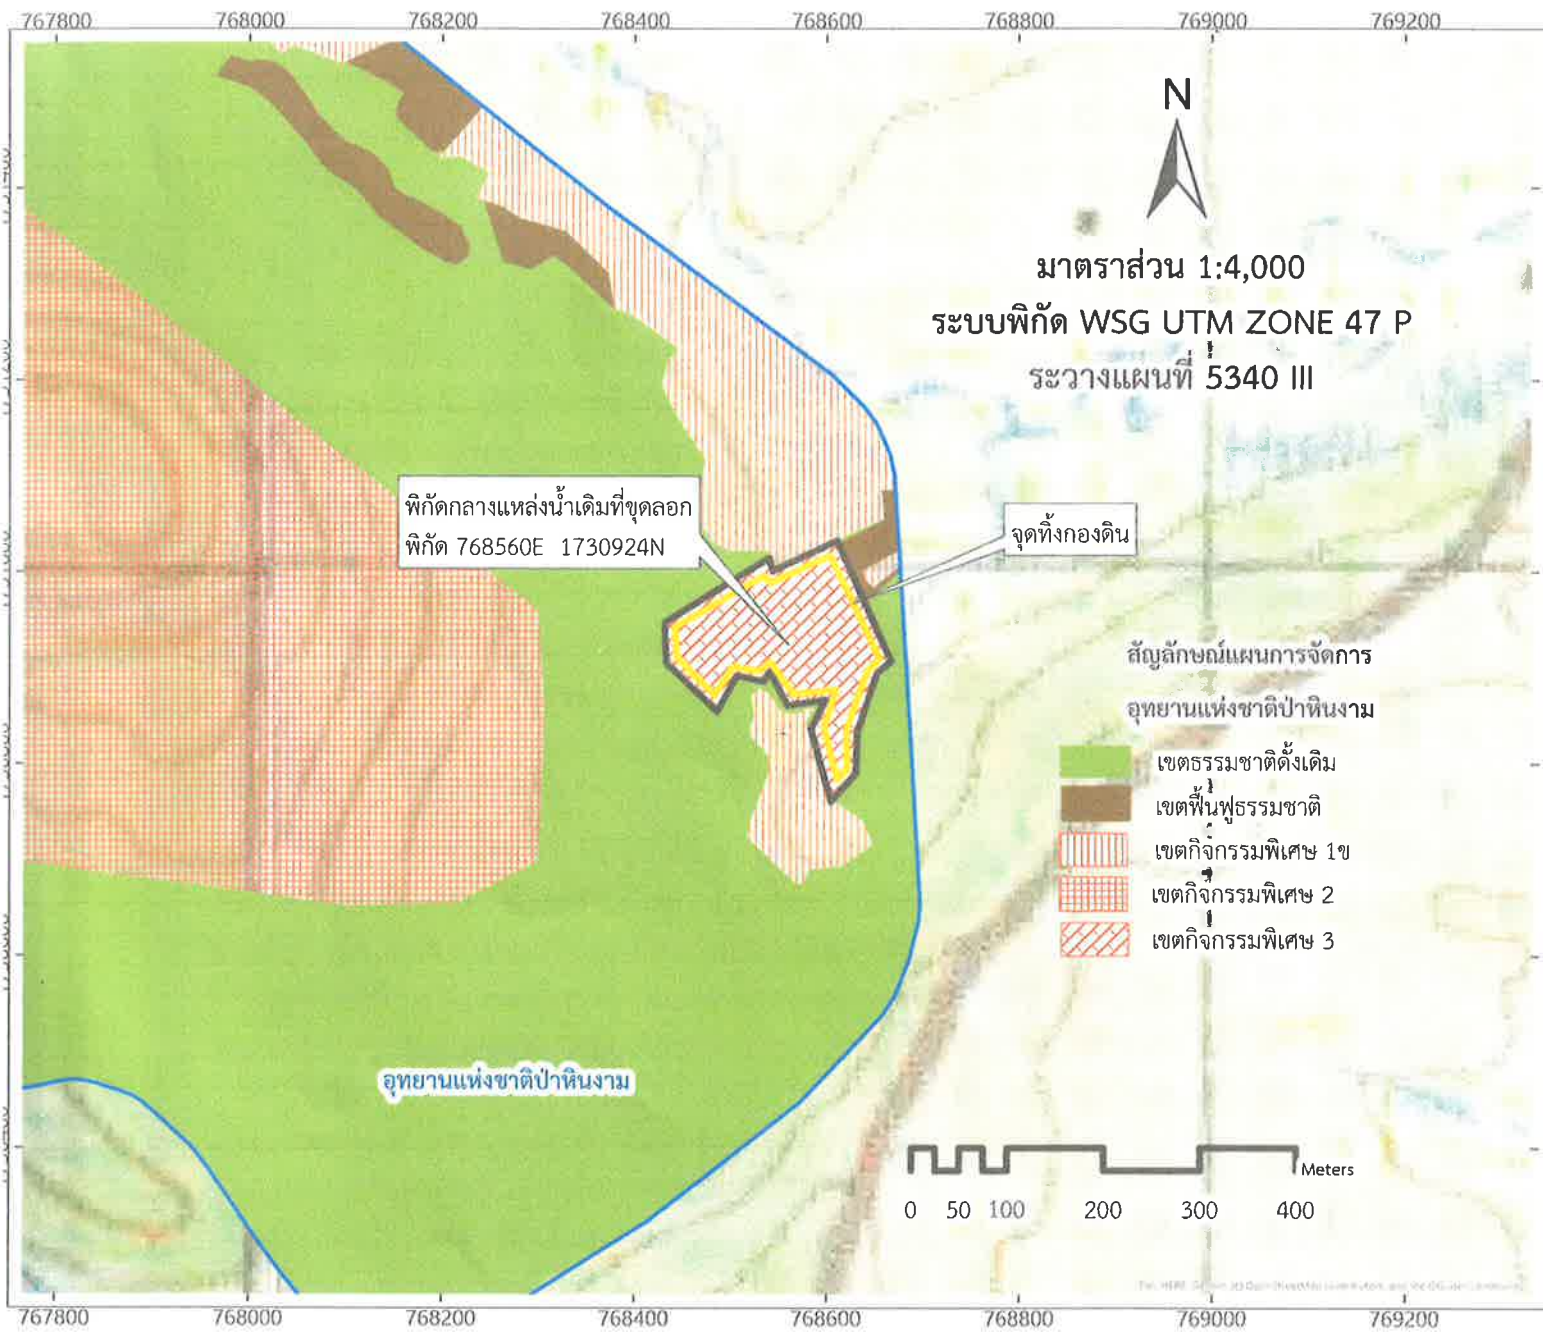

**คำอธิบายสัญลักษณ์**

	แนวเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
	พื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
	บริเวณจุดทิ้งกองดิน

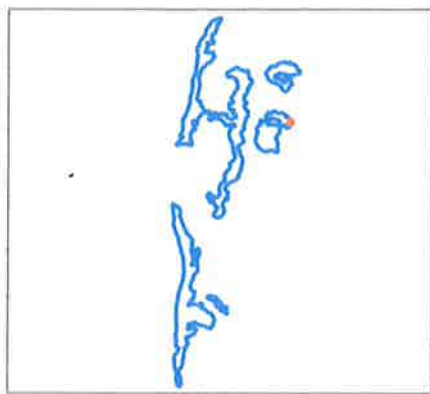

**รายละเอียด**

พื้นที่ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บริเวณ บ้านนาช่างหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลนาช่างหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
ขนาดพื้นที่ 25,909 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 25,909 ตร.ม. ลึก 4 ม. อัตราลาด 1 : 3 ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 61,148 ลบ.ม.  
ค่าพิกัด WGS 1984 UTM ZONE 48 P ดังนี้  
พิกัดกลางแหล่งน้ำที่ขุดลอก พิกัด 768560E 1730924N

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับอนุญาต  
(.....นายวุฒิไกร..ผิวขาว).....  
**นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก**


(ลงชื่อ).....(นายเทิดศักดิ์ แก้วสมทรัพย์).....ผู้อนุญาต  
**นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ-รักษาราชการ**  
**สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและรักษาพื้นที่**

แผนที่แนบท้ายใบอนุญาตเพื่อขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกชาติ  
ประเภทแหล่งน้ำ บริเวณ บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม


ตามใบอนุญาตเล่มที่ 029 ฉบับที่ 013

ลงวันที่ 30 ต.ค. 2567

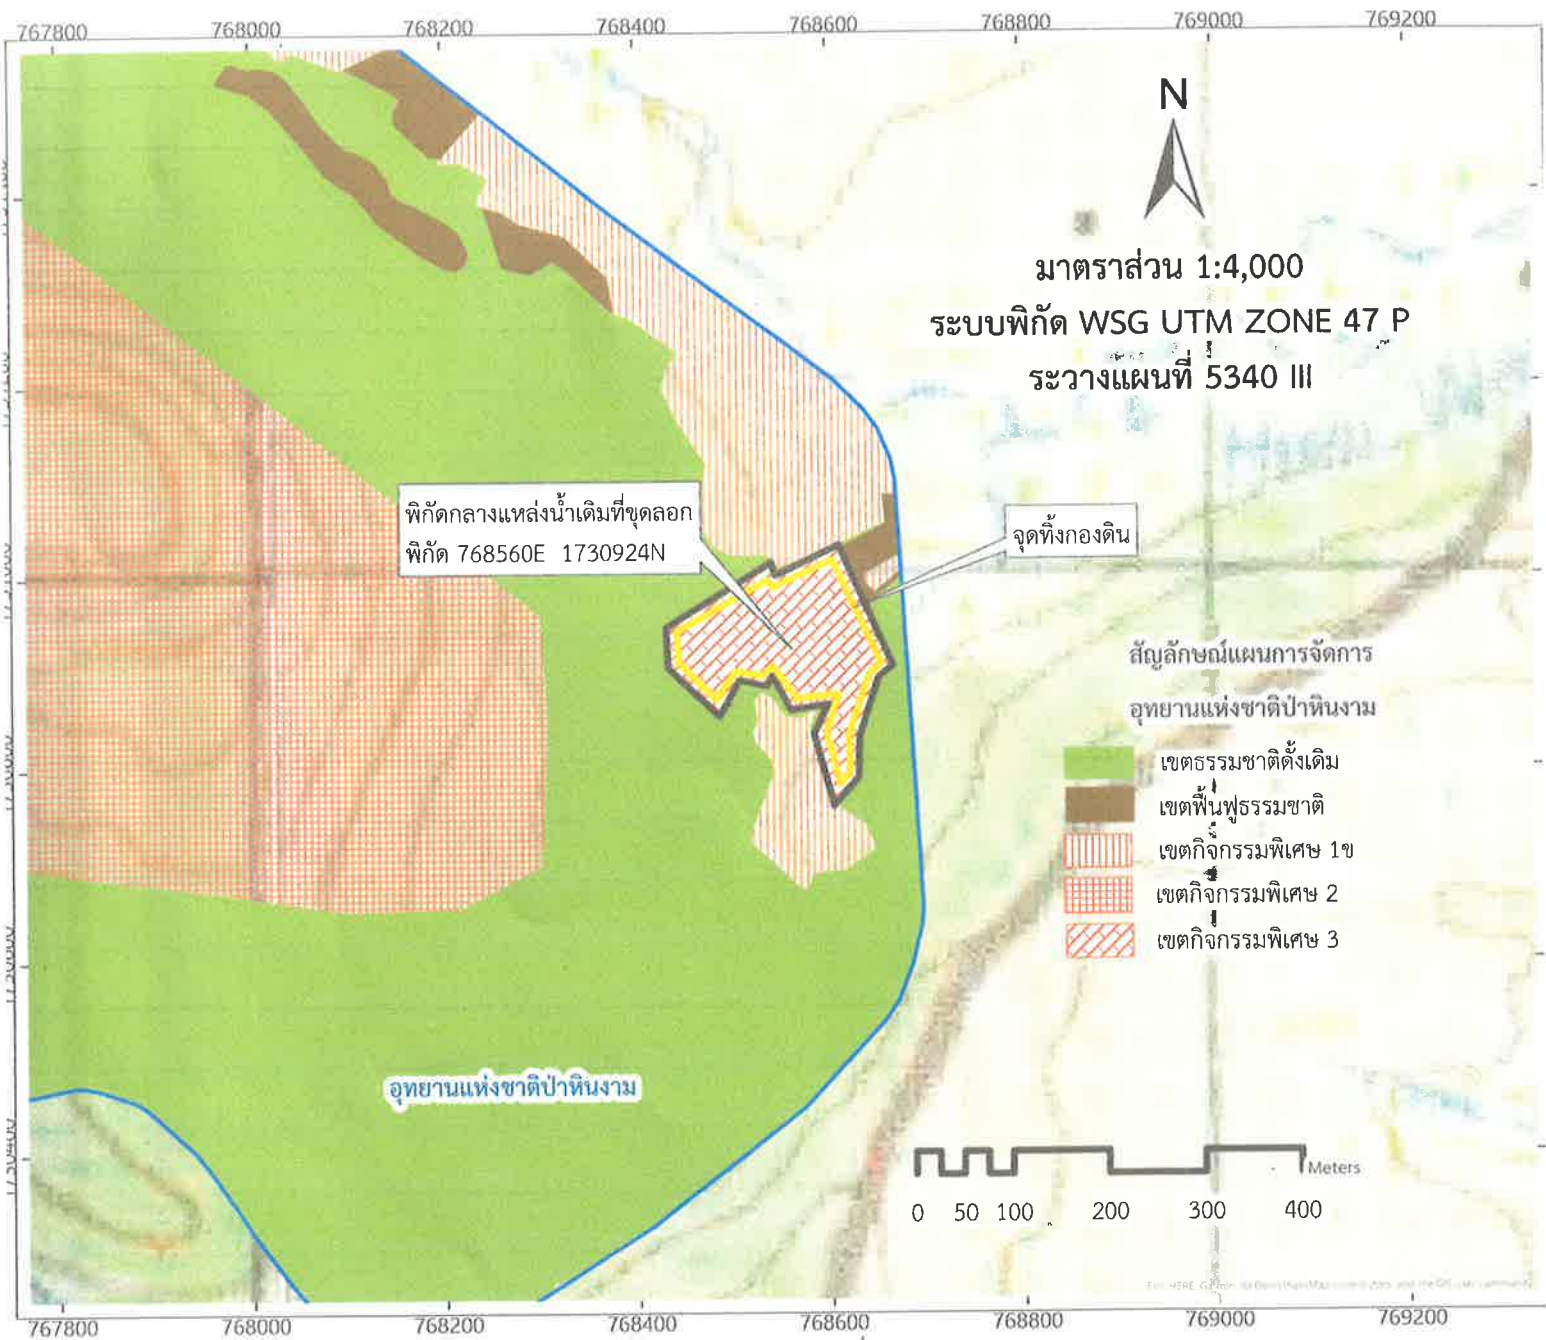

คำอธิบายสัญลักษณ์

- แนวเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
- พื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
- บริเวณจุดทิ้งกองดิน

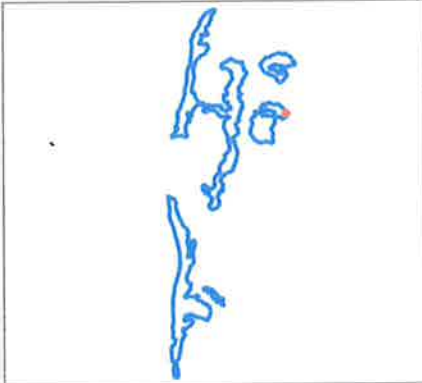

รายละเอียด

พื้นที่ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บริเวณ บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1  
ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
ขนาดพื้นที่ 25,909 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. อัตราลาด 1 : 3  
ให้ได้ขนาด 25,909 ตร.ม. ลึก 4 ม. อัตราลาด 1 : 3  
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 61,148 ลบ.ม.  
ค่าพิกัด WGS 1984 UTM ZONE 48 P ดังนี้  
พิกัดกลางแหล่งน้ำที่ขุดลอก พิกัด 768560E 1730924N

(ลงชื่อ) ..... ผู้ได้รับอนุญาต

(นายวุฒิไกร มิวขาว)

(ลงชื่อ).... (นายเทิดศักดิ์ แกล้มกระโทก) ผู้อนุญาต

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ